



МРСК ЦЕНТРА
ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЭНЕРГО»

ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» - «КОСТРОМАЭНЕРГО»

пр. Мира, д.53, г. Кострома, Россия, 156961
Тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43,
прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115, тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

29.10.2015 № МРСК-КМ/7/6652/3

на № 6905-ЦОК-15 от 23.10.2015

Исполняющему обязанности начальника
Управления имущественных и
земельных отношений администрации
города Костромы
Д.Ю. Виноградову
пл. Конституции, д. 2, г. Кострома,
156005

О возможности присоединения

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!


Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел Ваше обращение о возможности технологического присоединения (электрообеспечения) проектируемого объекта розничной торговли; объекта бытового обслуживания населения; аптеки, аптечного пункта; расположенных по адресу: г. Кострома, ул. Гидростроительная, д. 15 б.

По состоянию на 26.10.2015 возможность технологического присоединения указанной строящегося объекта в объеме 100 кВт, II категории надежности электрообеспечения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 23 декабря 2014 года № 14/496 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям

публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 № 13/561» на дату подачи заявки об осуществлении технологическое присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго».

И.о. первого заместителя директора –
главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»



А.А. Чутков

А.Н. Исаков
8(4942) 396-078

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

"КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ"

улица 1 Мая, город Кострома,
156000
email: kgvodokanal@bk.ru

(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ 2/8685 от 30.10.15г

1. Наименование заказчика: УИ и ЗО Администрации г.Костромы

Объект капитального строительства: Согласно видов разрешенного использования земельного участка по адресу: г.Кострома, ул.Гидростроительная, д.15-б

4 квартал 2018 г

3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

Точка присоединения к системам водоснабжения:	Водопровод Д=100 мм по ул.Гидростроительная
Специальные технические требования: Диаметр водопровода, материал труб, глубина заложения:	Выбор материала труб, запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения:	0.25 МПа
Разрешаемый отбор объема питьевой воды (режим водопотребления):	3 м3/сут Режим водопотребления - круглосуточный
Требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учёта:	Прибор учета должен иметь: нестираемый архив событий и оборудование для передачи данных, обеспечивающее дистанционное снятие показаний на оборудование организации ВКХ в любой момент времени
Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Требования по соблюдению условий пожарной безопасности и подачи воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию питьевой воды:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов.

4. ВОДООТВЕДЕНИЕ:

Точка присоединения к системам водоотведения:	Сети канализации, идущие от школы №10 по ул. Просвещения, 22 или частные сети канализации Д=160 мм по пер. Покровского
Специальные технические требования: Диаметр канализации, материал труб, глубина заложения:	Материал труб, использование запорной арматуры и насосного оборудования (для индивидуальных объектов) подлежит согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Условия по подключению к системе водоотведения:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Отметки лотков в местах присоединения к системе канализации:	Отметка лотка трубы определяется на стадии проектирования и согласовывается с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".
Нормативы водоотведения\разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод:	3 м3/сут Режим водоотведения - круглосуточный
Требования к устройству для отбора проб и учёта объема сточных вод:	не требуется.
Требования к сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ:	не требуется.

5. В соответствии с выданными МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" техническими условиями Заказчик заключает договор о подключении (технологическом присоединении) с дальнейшей разработкой проектной документации в 2 экземплярах и представляет на согласование в установленном порядке.

6. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".

7. Проектирование, земляные работы и монтаж производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.

8. Заключить договор на ведение технического надзора за строительством сетей в МУП г. Костромы "Костромагорводоканал". Врезка сети водопровода и канализации производится специализированной службой МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" после выполнения технических условий и заключения договора на подключение.

9. По окончании работ предоставить исполнительную документацию и согласовать акт о границах ответственности между абонентом и МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" по сетям водопровода и канализации.

10. Срок действия техусловий: 3 года.

Главный инженер

Исполнитель Козлова И.Н. Тел. 37-19-13



М. Б. Речкин



№ 000013122 от «02» ноября 2015 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000171445 от 28.10.2015

Наименование объекта нежилые помещения

Месторасположение объекта Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Гидростроительная ул., д.15 б

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 10,0 м^3 /час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения _____ 520 дней с момента заключения договора о подключении _____
3. Срок действия технических условий - _____ 2,5 года _____

Примечание: Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2014 года № 14/395 при заключении договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель главного инженера
(наименование должности)

(подпись)

А.В. Петров
Ф.И.О.

Исполнитель: Горячёв Иван Михайлович
Тел. (4942) 49 11 09



Открытое акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ОАО "ТГК-2")
ИНН/КПП 7606053324/997450001

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,
г. Кострома

Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040

т. (4852) 58-61-02

т. (4942) 41-33-01

Ул. Индустриальная, 38, г. Кострома, 156961

e-mail: kos@tgc-2.ru

28.10.2015

№ 1000-1701-04/7295

На № 02-37исх 1722/15-5 от 21.10.2015

О выдаче технических условий

И. о. начальника Управления

имущественных и земельных

отношений Администрации города

Костромы

Д. Ю. Виноградову


Уважаемый Дмитрий Юрьевич!

На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения объектов, планируемых к строительству на земельном участке, расположенном по адресу: улица Гидростроительная, 15б, сообщаем, что в данном районе тепловые сети ОАО «ТГК-2» отсутствуют.

Заместитель главного инженера
технический директор КТЭЦ-2

В. Л. Владимиров

Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63

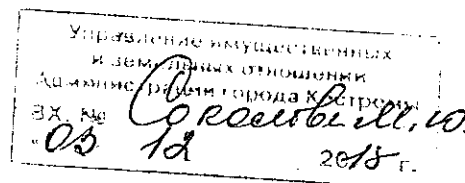



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**на проектирование и строительство ливневой канализации
объекта бытового обслуживания, аптеки, аптечного пункта, расположенного по
адресу: город Кострома, улица Градостроительная, 15б.**


Управление имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
(наименование организации)

№ 246/А от 22.10.2015 г.

1. При проектировании и строительстве объекта предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей прилегающей территории к объекту. Исключить попадание поверхностных стоков на территорию соседних участков.
2. Диаметр трубы определить проектом.
3. Место сброса поверхностных стоков и разрешение на их сброс согласовать в соответствии с действующим Водным кодексом РФ.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений заводского изготовления. Пропускную способность ЛОС определить расчетом.
5. Проектирование, земляные работы и монтаж ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
6. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
7. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер

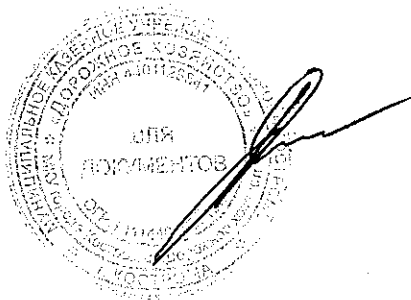

В. В. Смирнов